PQNFB17B0




Interfaz sencilla para conectar BMS y equipos de aire acondicionado LG. Es independiente del BMS bajo el estándar BMS. Funcionamiento basado en protocolo BacNet o ModBus. Dispone de un acceso web para puesta en marcha.

Funciones

- A través de un control por red BACnet, es posible acceder a los equipos y dispositivos de control vía Internet.
- Puede controlar 256 unidades interiores (aire acondicionado o ventilación).
- Pueden interconectarse, además del equipo de aire acondicionado, dispositivos externos como detectores de movimiento y alarmas de incendios.

Controla	Monitoriza
Marcha / paro	Estados de funcionamiento
Modo de operación	Modo de operación
Velocidad ventilador	Velocidad del ventilador
Bloqueo	Bloqueo
Caudal de aire	Caudal de aire
Temperatura de consigna	Lectura de temperaturas
	Códigos de avería

Esquema de instalación

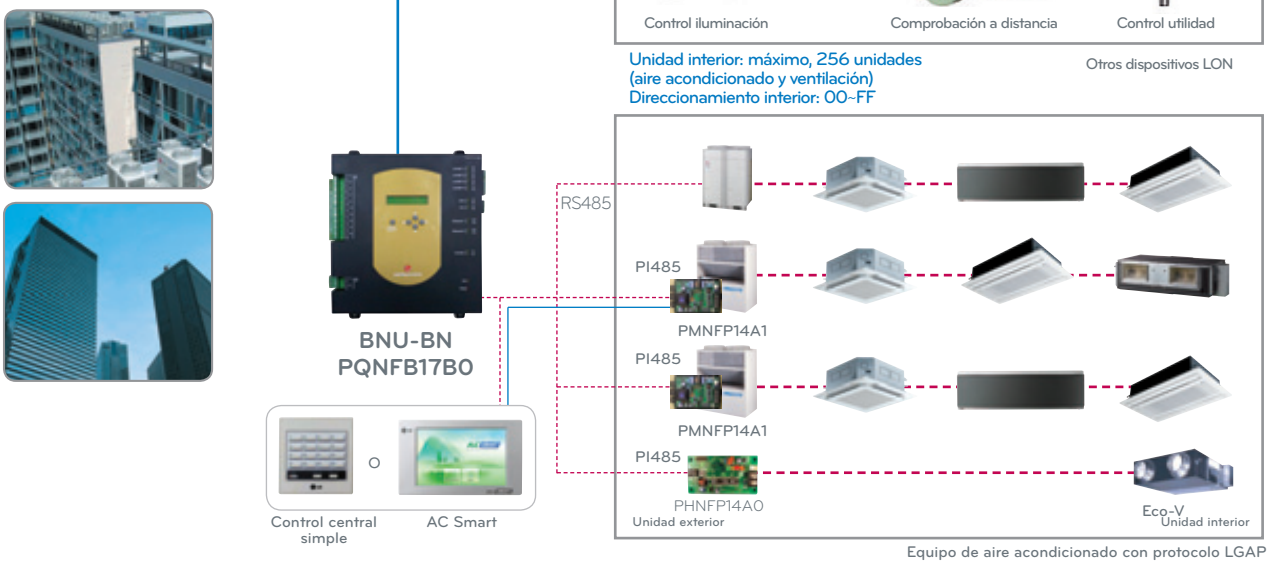

Equipo de aire acondicionado con protocolo LGAP